

KEURINGSORGANISME
IBAN:
http://www.inspectbelgium.be
Opdracht: 20612
Klant / Bedrijf: Nore Elec sprl

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00009144
Adres: 36, rue d'en haut, 7864 Deux-
Acres
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schaliënhoevdedreef, 20 T 2800 Mechelen
Contactpersoon:
BTW: BE0644412570
Uitgiftedatum: 2021-11-03



Verslagnr: 20210008869-V.1

VERTAALD EXEMPLAAR

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Nieuwe installatie
Plaats van onderzoek: Rue Emile Dury 60B, 1410 Waterloo
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.
Inspectiedatum: 03-11-2021
Inspecteur: Mohamed TAKADDOUMI
Eigenaar: Immobilière Dansaert
Cont.Pers.:
Referentie documenten:

Type lokalen: Huis
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname
Andere reglement:
Volgende controle op: 03-11-2046 of binnen de: 300 maanden
Installateur: Nore Elec sprl
B.T.W.: BE0644412570
tel.:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: ORES
EAN nr.: Teller: 33762562 Merk:
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 2x230V I max. aansluiting: 63A
Meter-bordverbinding: Kabeltype: EXVB

Type stroom: Wisselspanning
Stand I: 000009,7 Stand II: 000008,3

Bescherming van de hoofdaansluiting:
aut. 2p 40A
Aantal geleiders: 2 Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Gevisueerd en conforme schema's : JA
Beschrijving installatie: ☒ zie schema in bijlage
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde
Inventaris van d uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend: n.v.t.
Bescherming tegen elektrische schokken:
Differentiële testen per testknop: n.v.t. Foutlus controleren: n.v.t.
Aardelektrode: type: lus
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Materiële en externe invloedsfactoren: in orde
Diff.algemene schak.: 4p 63A/300mA Verzegeld door een vulling: in orde
Nog niet geplaatst: badkamer, Huis in aanbouw tijdens het bezoek, Verlichting,
Aantal borden: 1
Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde
Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: In orde

☒ eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend
Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde
Rechtstreekse aanraking: in orde Onrechtstreekse aanraking: in orde
Algemene isolatieweerstand: 6,25 Mohm
Doorsnede: 35 mm² Spreidingswaarde: 8,20 Ohm
Bijkomende differentieel: 4p 63A/30mA
Aantal eindkringen : 23

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

FASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

KEURINGSORGANISME
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>
Opdracht: 20612
Klant / Bedrijf: Noure Elec sprl

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00009144
Adres: 36 , rue d'en haut, 7864 Deux-
Acren
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schaliënhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen
Contactpersoon:
BTW: BE0644412570
Uitgiftedatum: 2021-11-03



Verslagnr: **20210008869-V.1**

VERTAALD EXEMPLAAR

Note : compteur fermé, impossible de tester les différentiels

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA


ADVIES


Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren: a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;

b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;

c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Boek 1: AREI goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.


 606, Rue Emile Dury
 14106 Waterloo
 Nouv Elec SRL
 BT 0644412570

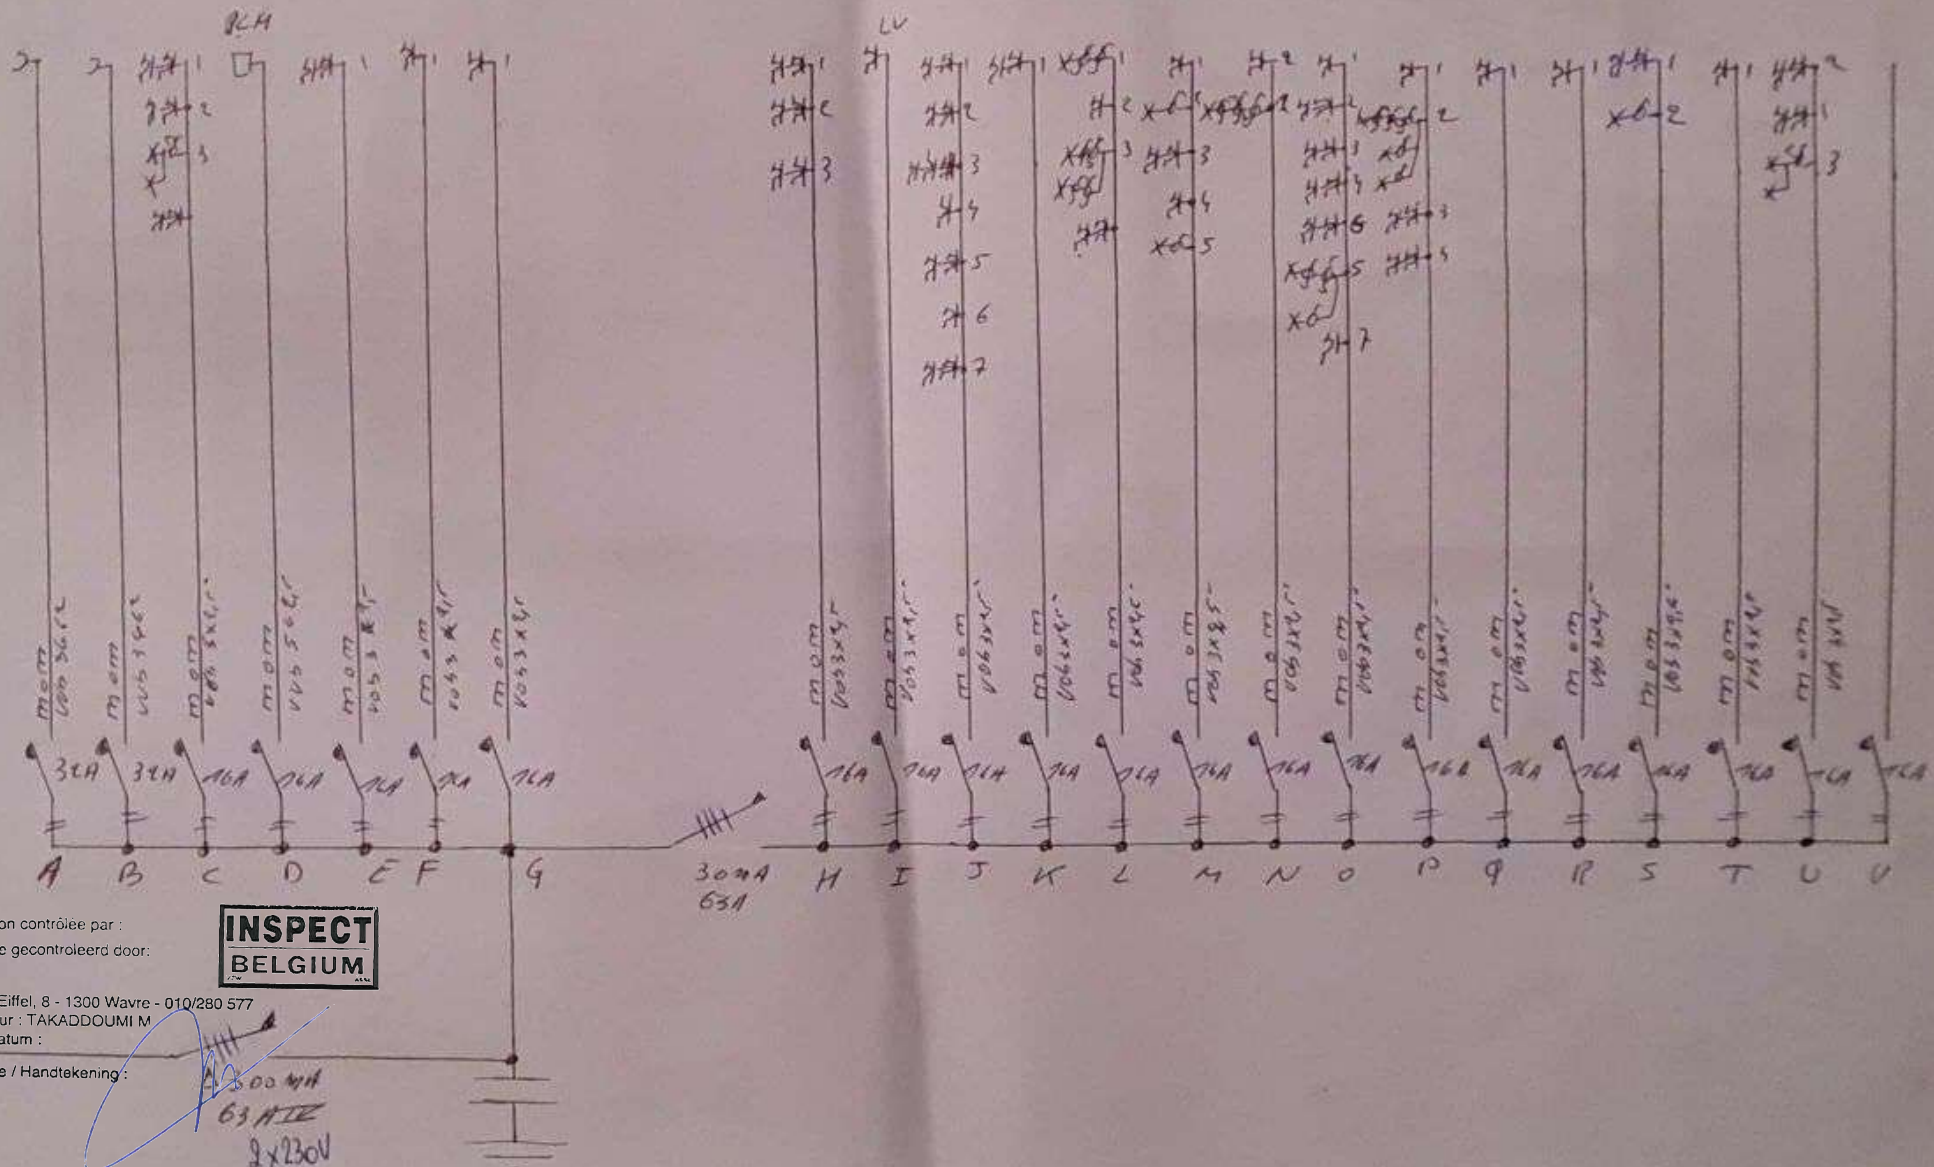

Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door:




Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577

Inspecteur : TAKADDOUMI M

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :


 63 AIE
 2x230V

