Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brussel / Bruxelles, Ruisbroeksesteenweg 75, 1190 BRUSSEL
T: 02 230 81 82, E: btv.brussel@btvcontrol.be

Rapport N°:	0399-170901-05	Date du contrôle :	01/09/2017
		Extra date du contrôle	

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE L'INSTALLATION :	RENAUD DANG RUE THEODORE DE CUYPER 165/8 1200 BRUXELLES
PROPRIETAIRE:	RENAUD DANG
Adresse :	RUE THEODORE DE CUYPER 165/8 1200 BRUXELLES
DEMANDEUR :	ELEC CONCEPT - CNEUVELS MARCO
Adresse :	KARTERSTRAAT 23 3070 KORTENBERG
INSTALLATEUR :	ELEC CONCEPT - CNEUVELS MARCO
Adresse :	KARTERSTRAAT 23 3070 KORTENBERG
TVA ou CI :	0829617541

Visualisation de l' installation

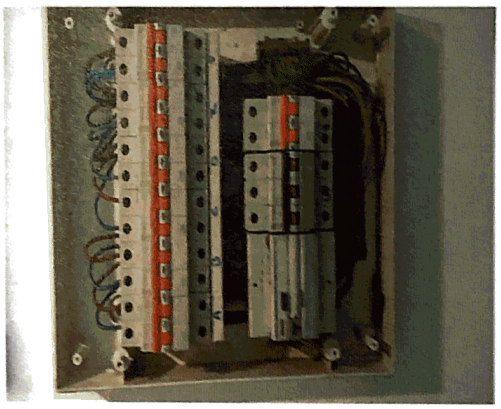

EAN : Compteur n° 5287107 Index :

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Nouvelle installation /	Type des locaux :	Appartement 2 ème étage, boîte 8
Début travaux fondations :	Avant 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	3x230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	4 x 10 mm²	Protection raccordement :	25 A
Type électrode de terre :	Piquets	Inter. gén. : type :	4p 40A/300mA
Nombre de tableaux :	2	Nombre de circuits term. :	8
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant :	RGIE art. 270,
Type de contrôle :	Examen de conformité

MESURES:

RA:	1,8 Ohm	RI tot	10 MOhm

Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

Néant

Conclusion	L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées. Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 01/09/2042 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur

0399 PETER VAN GEEL

pour le directeur,

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

a) Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
b) Le contrôle de l'état (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition...
c) Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
d) Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
e) Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
f) Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
g) Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
h) Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens

Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

a) Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
b) Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
c) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
d) Il y obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	ETAPE 4
Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.	Lors d'extensions importantes de l'installation, faites recontrôler de nouveau.	Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 01/09/2042.	BTV Brussel / Bruxelles reste à votre service pour les contrôles nécessaires.

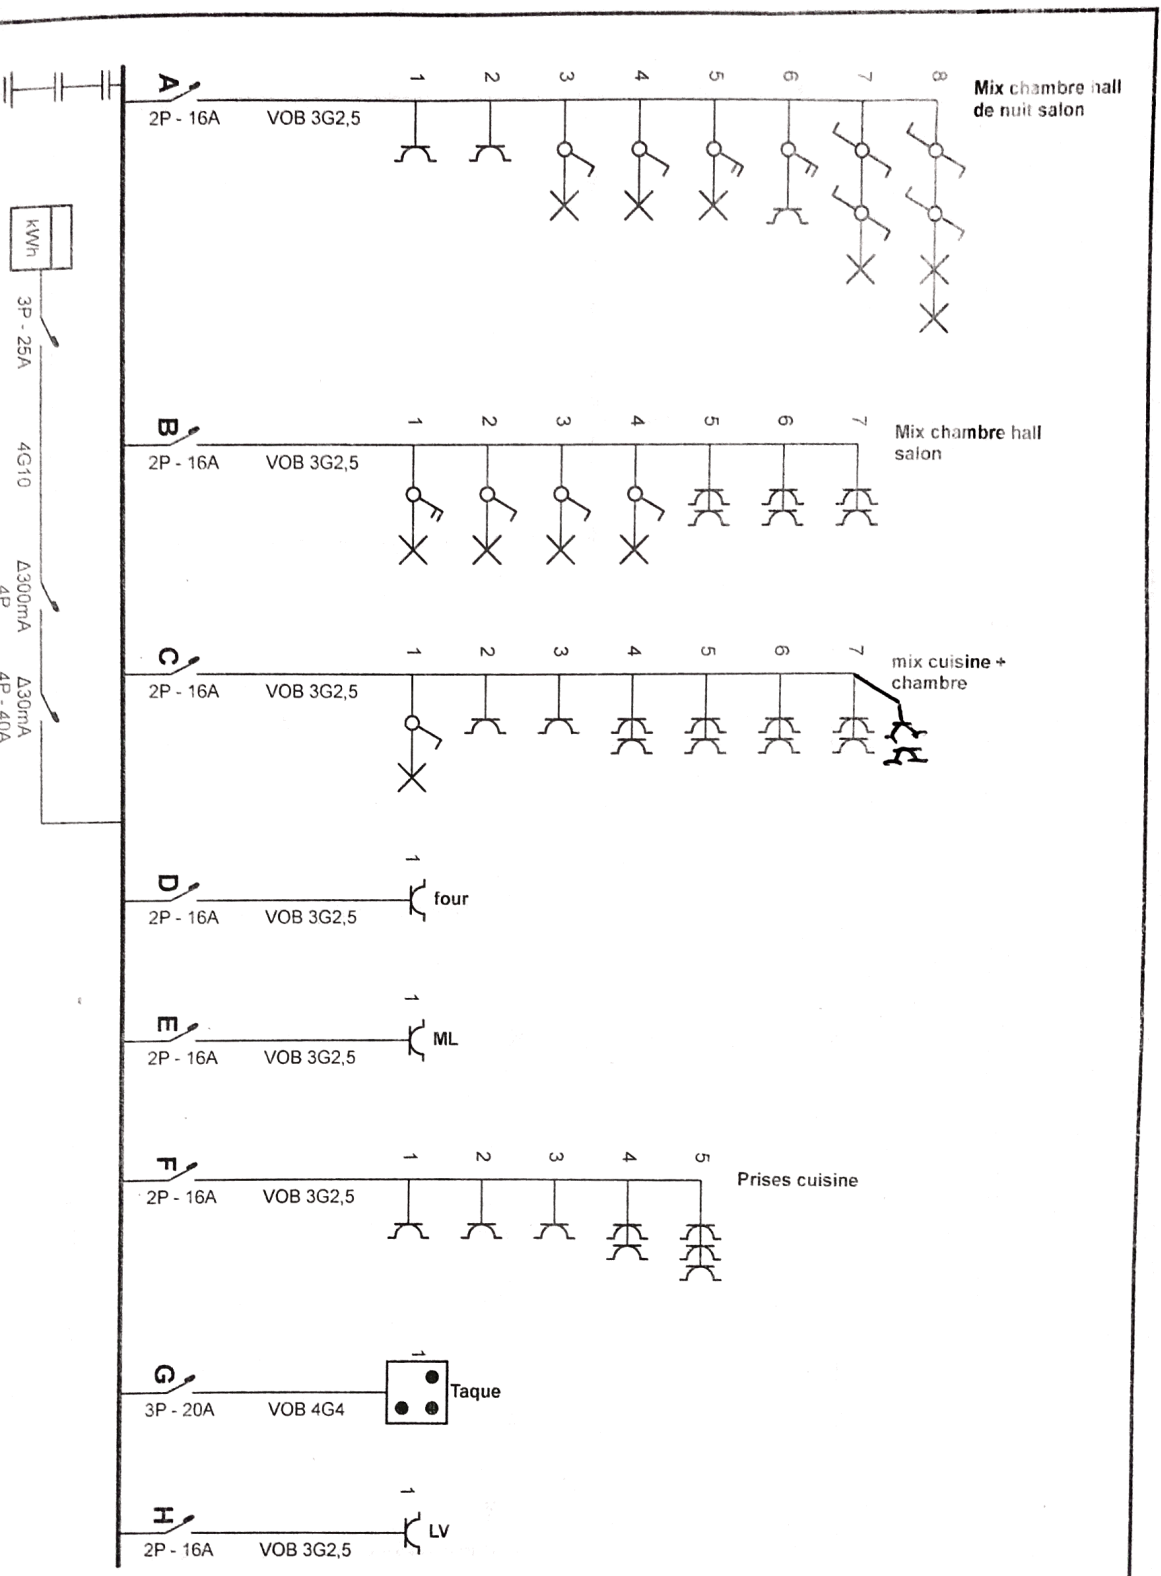
kWh
3P - 25A
4G10
Δ300mA
4P
Δ30mA
4P - 40A
A
2P - 16A
VOB 3G2,5
1
2
3
4
5
6
7
8
Mix chambre hall
de nuit salon
B
2P - 16A
VOB 3G2,5
1
2
3
4
5
6
7
Mix chambre hall
salon
C
2P - 16A
VOB 3G2,5
1
2
3
4
5
6
7
mix cuisine +
chambre
D
2P - 16A
VOB 3G2,5
1
four
E
2P - 16A
VOB 3G2,5
1
ML
F
2P - 16A
VOB 3G2,5
1
2
3
4
5
Prises cuisine
G
3P - 20A
VOB 4G4
1
Taque
H
2P - 16A
VOB 3G2,5
1
LV

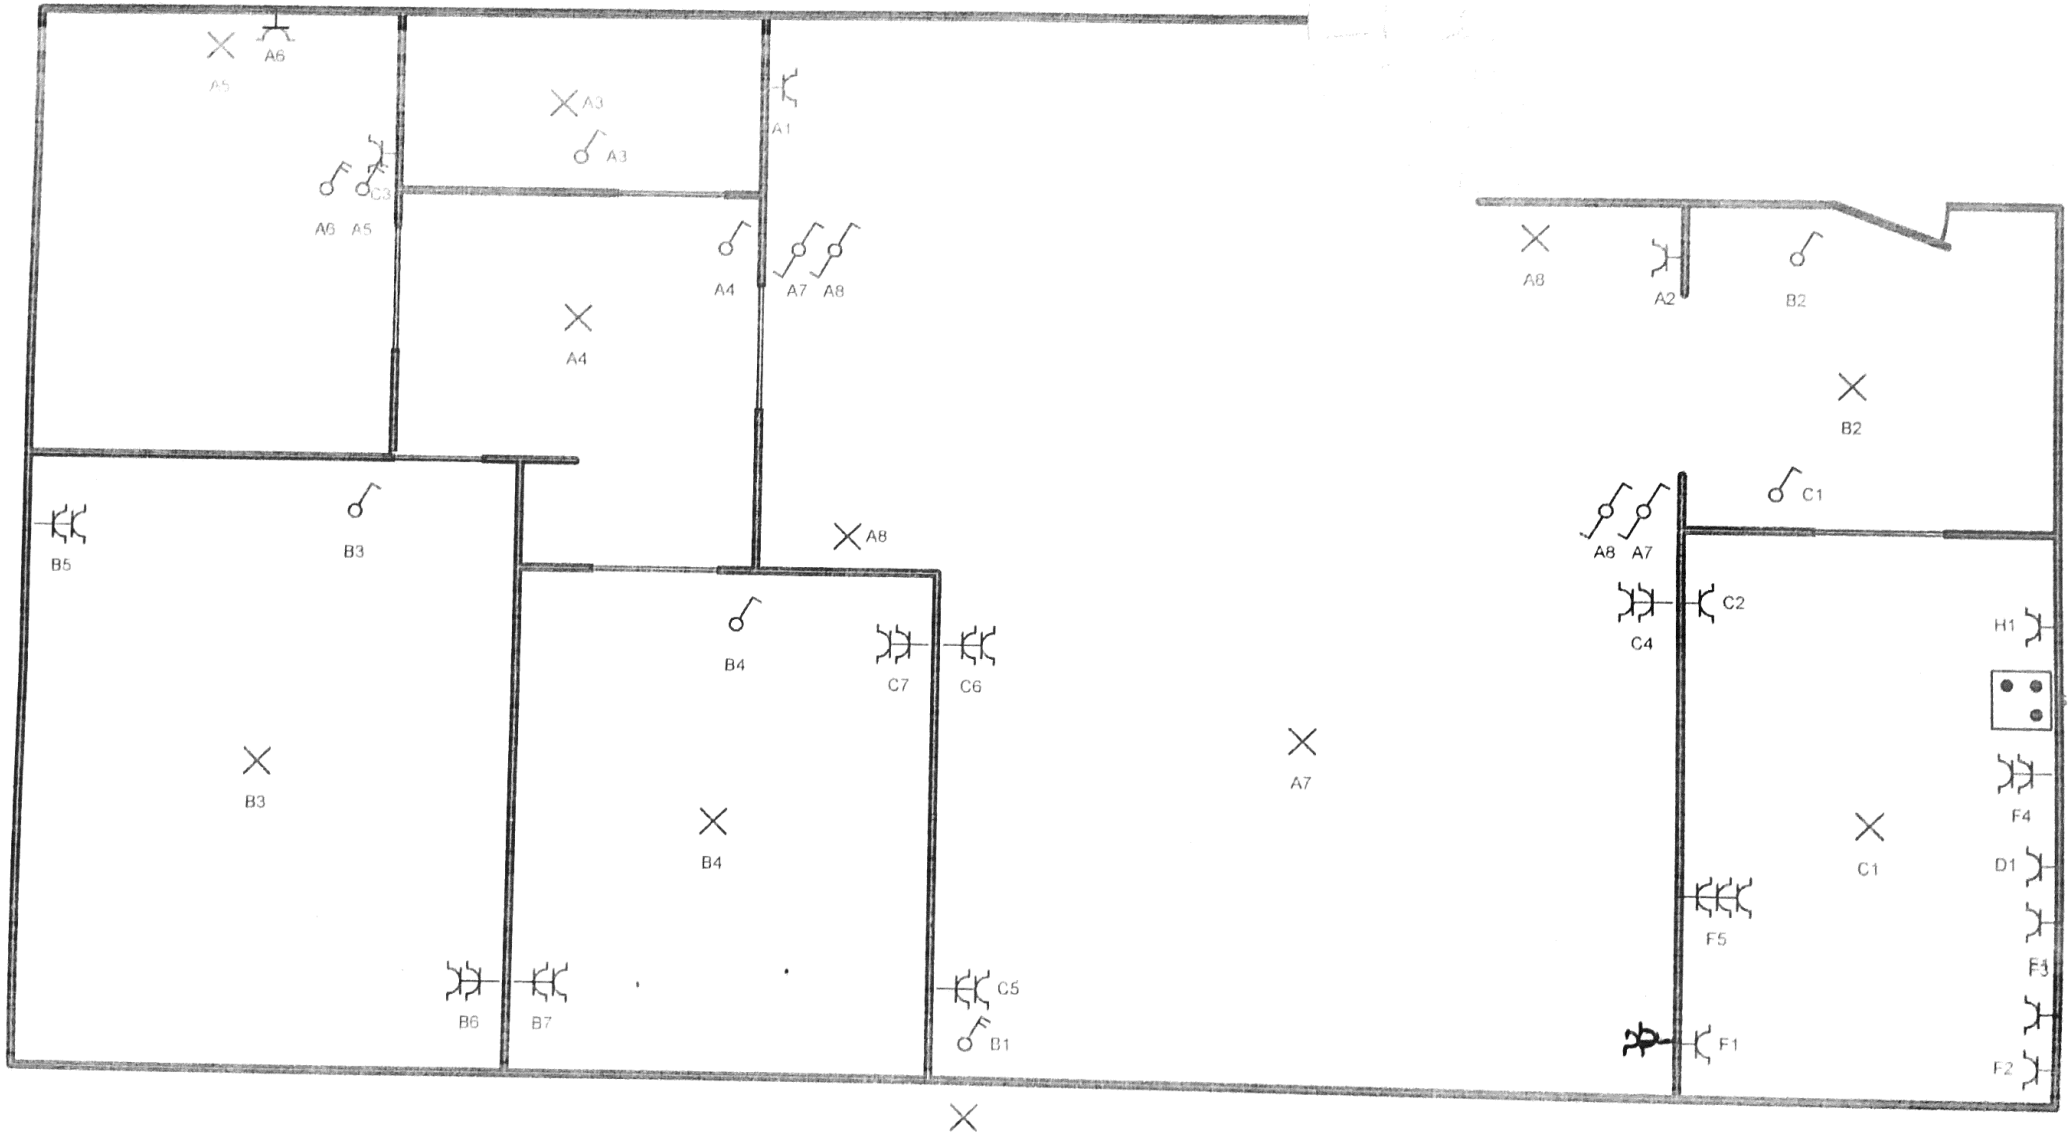
A6
A5
A3
A3
A1
A6 A5
C3
A4
A7 A8
A4
A8
A2
B2
B2
C1
A8 A7
B5
B3
A8
C2
C4
B4
C7
C6
H1
A7
B3
B4
F4
C1
D1
F5
F3
B6
B7
C5
B1
F1
F2

A:	Mix chambre hall de nuit salon
B:	Mix chambre hall salon
C:	mix cuisine + chambre
D:	four
E:	ML
F:	Prises cuisine
G:	Taque
H:	LV

Organisme agréé
BTV
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tél.: 02 230 81 82 GSM: -
Fax: 02 230 80 08
e-mail: btv.brussel@btvcontrol.be

Adresse de l'installation électrique
Renaud Dang
Rue Théodore de Cuyer 165 Boîte 8
1200 Bxl
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

ELEC CONCEPT
CNEUVELS MARCO
KARTERSTRAAT 23 3070
0487772587

Liste des circuits

3 x 230V ~ 50Hz